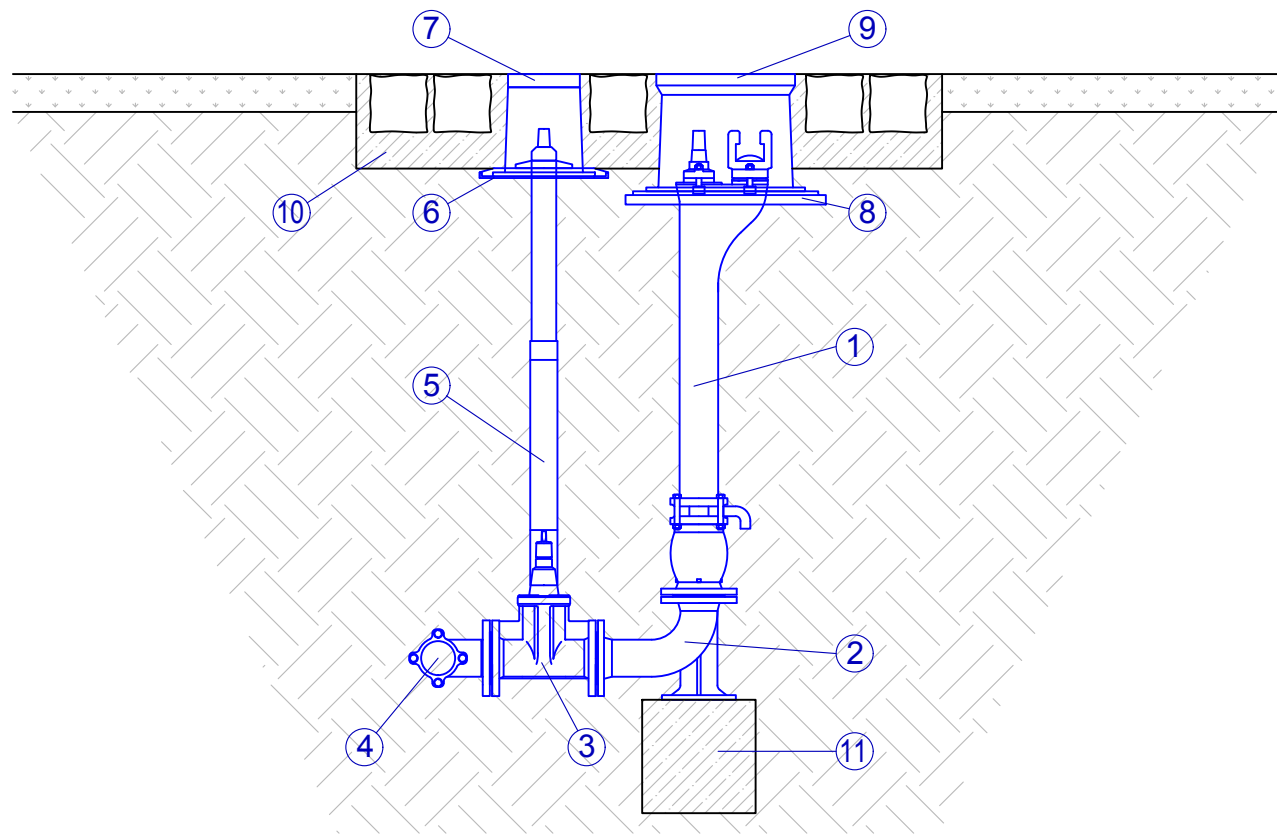


PODZEMNÍ HYDRANT DN80





LEGENDA:

- ① PODZEMNÍ HYDRANT DUO DN80 (DN50) PN16
- ② PATNÍ KOLENO PRODLOUŽENÉ 90° DN80 (DN50)
- ③ ŠOUPÁTKO DN80 (DN50)
- ④ T-KUS DN80 (DN50)
- ⑤ ZEMNÍ ŠOUPÁTKOVÁ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ 0,9 - 1,1m
- ⑥ PODKLADOVÁ DESKA POD ŠOUPÁTKOVÝ POKLOP
- ⑦ ŠOUPÁTKOVÝ POKLOP PLASTOVÝ
- ⑧ PODKLADOVÁ DESKA POD HYDRANTOVÝ POKLOP
- ⑨ HYDRANTOVÝ POKLOP PLASTOVÝ
- ⑩ KAMENNÁ DLAŽBA DO BETONU
- ⑪ OPĚRNÝ BETONOVÝ BLOK C20/25 0,3x0,3x0,3m

POZNÁMKA:

- při osazení hydrantu v nezpevněné ploše bude okolí poklopů upraveno dvouřadou kamennou dlažbou do betonu C20/25 z žulových dlažebních kostek
- samočinné vyprazdňování je nutné odvést PE trubicí do kanalizace nebo patu hydrantu obalit drenážní textilií a obsypat hrubým štěrkem; objem vsakovacího obsypu se řídí předpokládaným počtem odběrů a schopnosti vsakování vody do okolní zeminy, minimálně však 0,5m³

		B. Němcové 12/2, 370 80 České Budějovice		
		Tel.: 602 150 148; Email.: vakprojekt@vakprojekt.cz, www.vakprojekt.cz		
ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	VEDOUcí ÚTVARU	KOPIE ČÍSLO
ING. PETR KOHOUTEK	ING. PETR KOHOUTEK	ING. PETR KOHOUTEK	ING. PUDIL JIŘÍ	
				
OKRES	České Budějovice (Jihočeský kraj)			STUPEŇ PROJEKTU
MÍSTO STAVBY	Obec Jankov, k.ú. Jankov u Českých Budějovic (656780)			PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DSP)
INVESTOR	Obec Jankov, Jankov 46, 373 84 Dubné			DATUM PROJEKTU
Kanalizace a ČOV Jankov				VI./2017
				FORMÁT VÝKRESU
STAVEBNÍ OBJEKT				MĚŘÍTKO
SO-05 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA				
OBSAH VÝKRESU				Č. VÝKRESU
Vzorové napojení hydrantu				D1.05-04